




形式	TRE2-1000N-APL	
----	----------------	--

光源	LED	
定格光束	3060	lm

器具効率	100.0	%
下方効率	72.7	%
上方効率	27.3	%

最大取付間隔		
A断面	2.2	H
C断面	1.9	H
B断面	1.5	H

**DNライティング株式会社**

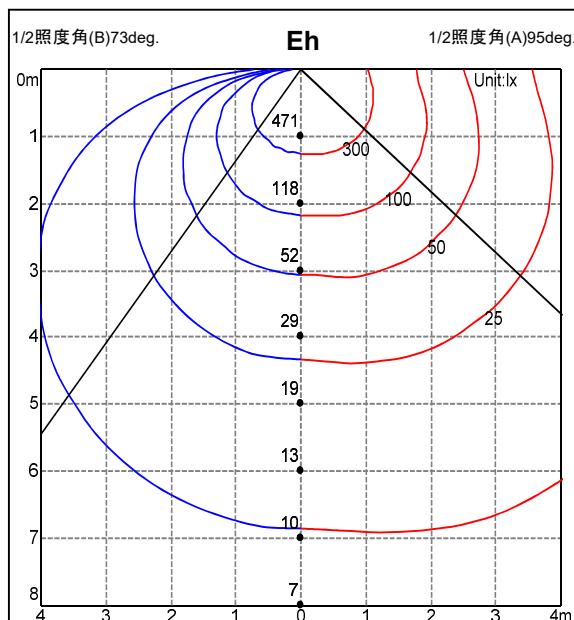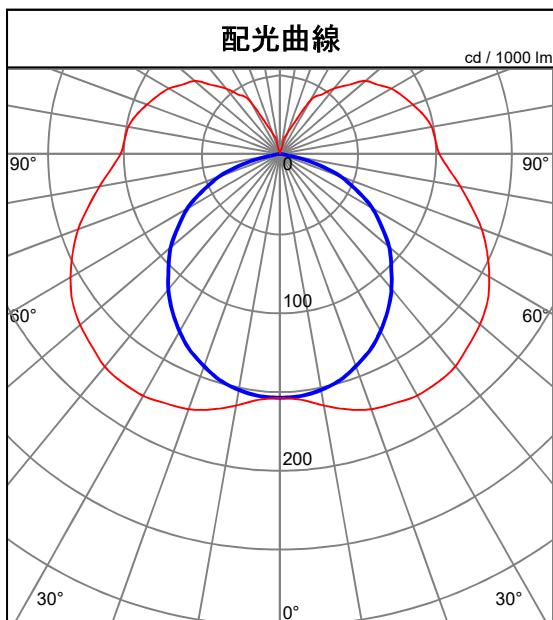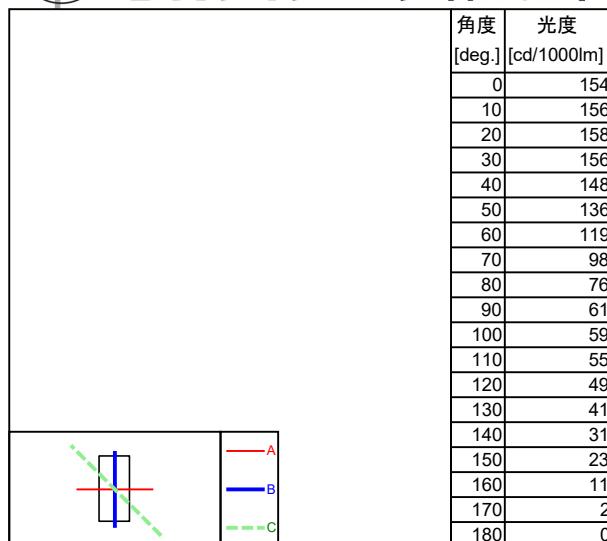

照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 3060.0 / (間口 * 奥行き)												0	
床(%)			10												0	
天井(%)			80			60			40			20			0	
壁(%)			50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.32	0.25	0.20	0.29	0.23	0.18	0.26	0.21	0.17	0.24	0.19	0.15	0.13	0	
	0.70	0.44	0.36	0.30	0.40	0.33	0.28	0.36	0.30	0.26	0.33	0.28	0.24	0.21	0	
	1.00	0.57	0.50	0.44	0.52	0.46	0.41	0.48	0.43	0.38	0.44	0.39	0.36	0.32	0	
	1.25	0.65	0.58	0.53	0.60	0.54	0.49	0.55	0.50	0.46	0.50	0.46	0.43	0.39	0	
	1.50	0.71	0.65	0.60	0.66	0.60	0.56	0.60	0.56	0.52	0.55	0.52	0.49	0.44	0	
	2.00	0.79	0.74	0.69	0.73	0.69	0.65	0.67	0.64	0.61	0.62	0.59	0.57	0.52	0.52	
	2.50	0.84	0.80	0.76	0.78	0.74	0.71	0.72	0.69	0.66	0.66	0.64	0.61	0.56	0.56	
	3.00	0.88	0.83	0.80	0.81	0.78	0.75	0.74	0.72	0.70	0.68	0.67	0.65	0.59	0.59	
	4.00	0.92	0.88	0.86	0.85	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	0.69	0.63	0.63	
	5.00	0.94	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83	0.80	0.78	0.77	0.73	0.72	0.71	0.65	0.65	
	7.00	0.97	0.95	0.93	0.89	0.88	0.86	0.82	0.81	0.80	0.75	0.75	0.74	0.67	0.67	
	10.00	0.98	0.97	0.96	0.91	0.90	0.89	0.84	0.83	0.82	0.77	0.76	0.76	0.69	0.69	