

DNL
MKコネクタ MKCN
(250V・15A)
(2.0mm²銅燃線専用)
数量1個

DNライティング株式会社

13年03月10

DNL
DNライティング株式会社

保存用

取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用前に必ずお読みください。
取付工事は、必ず電気工事店へご依頼ください。
この説明書は取付工事が終わりましたら
コネクタをご使用になるお客様に必ずお渡しください。

営業本部：03-3492-4460
東京都品川区西五反田 1-13-5

札幌営業所：011-824-5051
仙台営業所：022-283-3401
名古屋営業所：052-322-2861
大阪営業所：06-6338-1081
福岡営業所：092-471-8075

安全にご使用していただくために以下に挙げる注意事項をお守りください。

安全上の注意

警告

	<ul style="list-style-type: none">必要な作業以外の分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。		<ul style="list-style-type: none">取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと感電、火災の原因となることがあります。コネクタは電線に余裕をもたせ、コンセントへ確実に差し込んでください。接続が不完全ですと、感電、火災の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">コンセントの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。傷んだり変形したコンセントは使用しないでください。感電、火災の原因となります。コンセントの受け刃(充電部)には触れないでください。感電の原因となります。		<ul style="list-style-type: none">取付工事や清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、電器店に修理を依頼してください。
	<ul style="list-style-type: none">アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと、感電の原因となります。		

注意

<ul style="list-style-type: none">屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。風呂場など湿気や水気のあるところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。引火する危険性の霧団気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。	<ul style="list-style-type: none">床、什器等の清掃の際は、コンセントに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。強い衝撃を与えないでください。感電、火災の原因となることがあります。塗料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。アース線の接続箇所を間違えないよう注意してください。感電、火災の原因となることがあります。取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、感電、火災の原因となることがあります。定格電流以下の負荷で使用してください。感電、火災の原因となることがあります。周囲温度は5°C~40°Cの範囲で使用してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
--	---


ご使用上の注意

<ul style="list-style-type: none">什器専用です。什器以外の電源には使用しないでください。清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。	<ul style="list-style-type: none">接続する電線は取扱説明書にしたがって使用してください。温度ヒューズの交換は別売の「MKヒューズ」を使用し、取扱説明書にしたがって、確実におこなってください。火災の原因となることがあります。
---	---

保守・点検

<ul style="list-style-type: none">配線器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30°C	<ul style="list-style-type: none">周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(弊社のホームページに掲載)3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
--	--

各部の名称と外形寸法

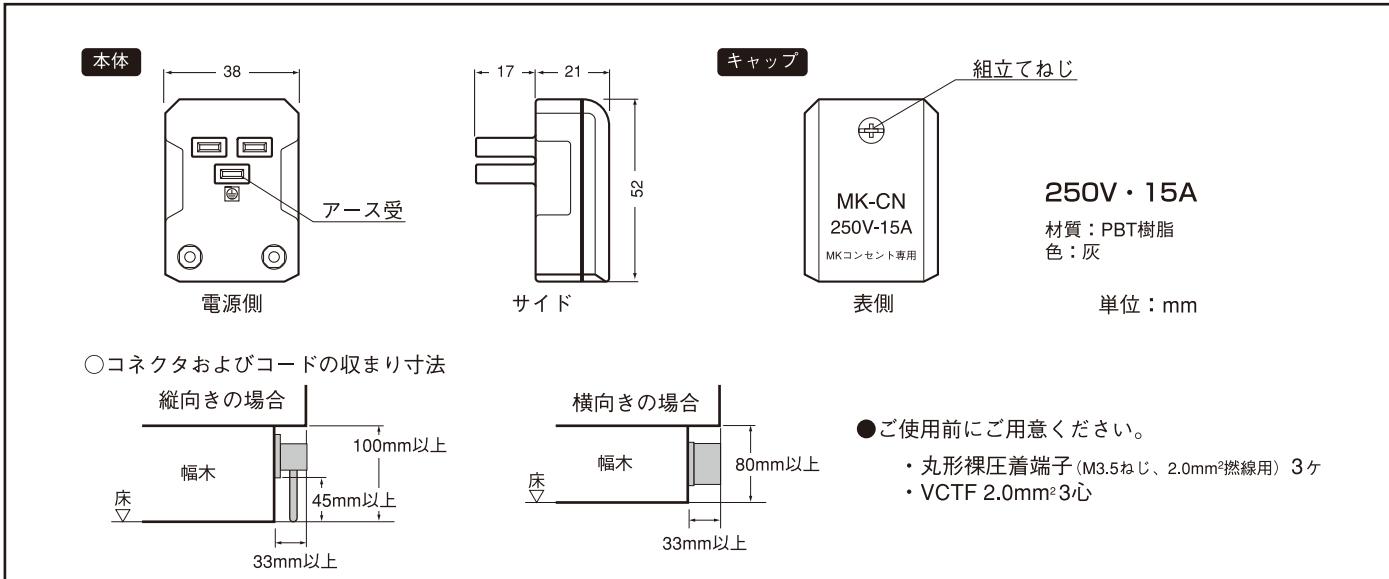

取付方法

1. キャップと張力止めの取り外し

組立てねじと張力止めねじを外し、本体、キャップ、張力止めを分離してください。

2. 電線の接続

VCTF2.0mm²の先端6mmをストリップし、丸形圧着端子を取り付けてください。端子台へアースの位置を確認して確実に取り付けてください。

3. 張力止めとキャップの取り付け

VCTFの外被覆部分を張力止めより3mm程度本体内部側へ出した状態で張力止めねじを締めて固定し、キャップと本体を重ね合わせて組立てねじを締めて組み立ててください。

