

形式	TRH1000NS-FPL
----	---------------





光源	
定格光束	4900 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	79.9 %
上方効率	20.1 %

最大取付間隔		
A断面	1.8	H
C断面	1.7	H
B断面	1.5	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	208
10	208
20	204
30	194
40	178
50	156
60	129
70	97
80	64
90	44
100	42
110	40
120	37
130	30
140	23
150	17
160	9
170	4
180	2

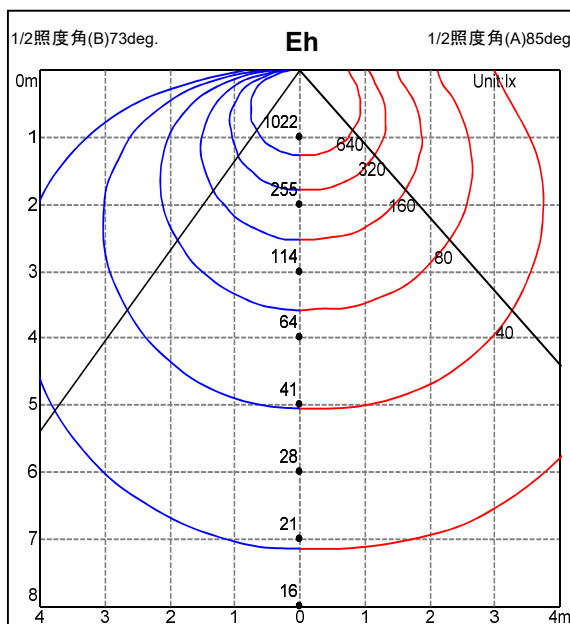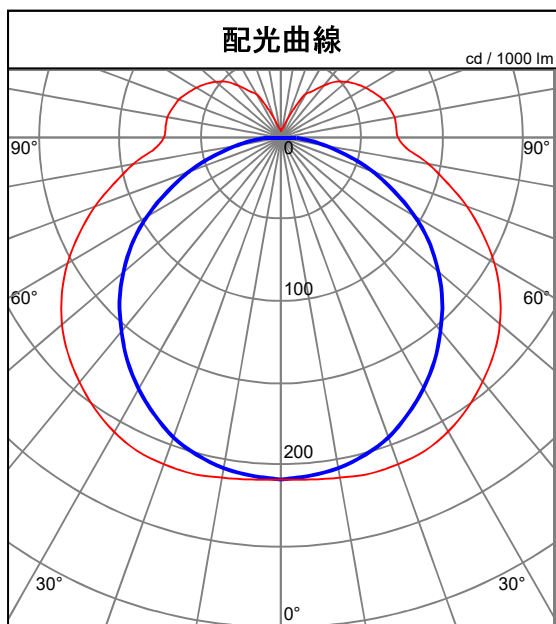

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 4900.0 / (間口 * 奥行)															
床 (%)		10															
天井 (%)		80				60				40				20			
壁 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.34	0.27	0.22	0.32	0.25	0.21	0.30	0.24	0.20	0.27	0.22	0.19	0.16	0.16		
	0.70	0.47	0.39	0.34	0.44	0.37	0.32	0.41	0.35	0.31	0.38	0.33	0.29	0.26	0.26		
	1.00	0.62	0.54	0.49	0.58	0.51	0.47	0.54	0.49	0.45	0.51	0.46	0.43	0.39	0.39		
	1.25	0.70	0.63	0.58	0.66	0.60	0.56	0.62	0.57	0.53	0.58	0.54	0.51	0.47	0.47		
	1.50	0.76	0.70	0.65	0.72	0.67	0.63	0.67	0.63	0.60	0.63	0.60	0.57	0.53	0.53		
	2.00	0.84	0.79	0.75	0.79	0.75	0.72	0.74	0.71	0.68	0.70	0.67	0.65	0.61	0.61		
	2.50	0.89	0.85	0.81	0.83	0.80	0.77	0.79	0.76	0.74	0.74	0.72	0.70	0.66	0.66		
	3.00	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.81	0.81	0.79	0.77	0.76	0.75	0.73	0.69	0.69		
	4.00	0.95	0.93	0.90	0.90	0.87	0.86	0.84	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.72	0.72		
	5.00	0.97	0.95	0.93	0.91	0.90	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81	0.80	0.79	0.74	0.74		
7.00	0.99	0.98	0.96	0.93	0.92	0.91	0.88	0.87	0.86	0.82	0.82	0.81	0.76	0.76			
10.00	1.01	1.00	0.99	0.95	0.94	0.93	0.89	0.88	0.88	0.83	0.83	0.83	0.77	0.77			