




形式	TRM1000NS-FPL	
----	---------------	--

光源		
定格光束	3000	lm

器具効率	100.0	%
下方効率	80.2	%
上方効率	19.8	%

最大取付間隔		
A断面	1.8	H
C断面	1.7	H
B断面	1.5	H

 DNライティング株式会社

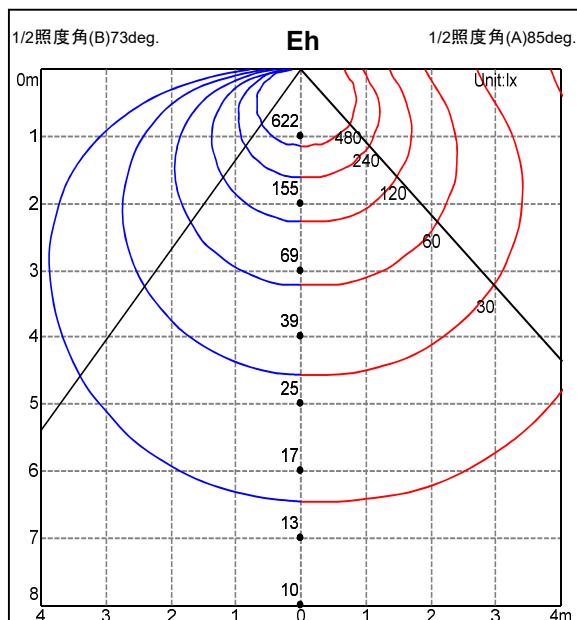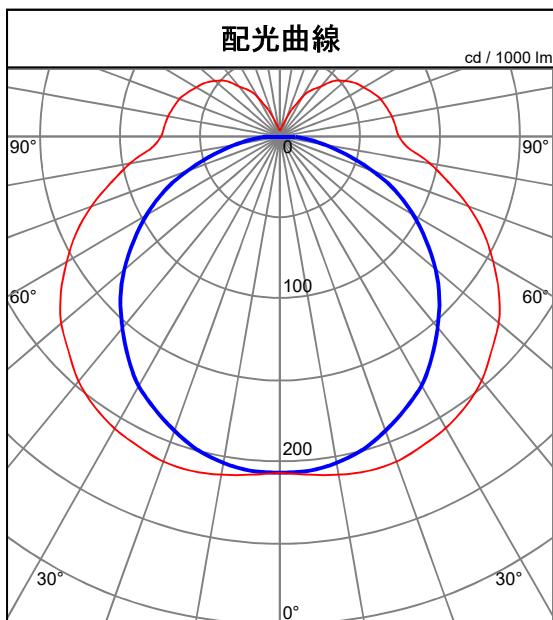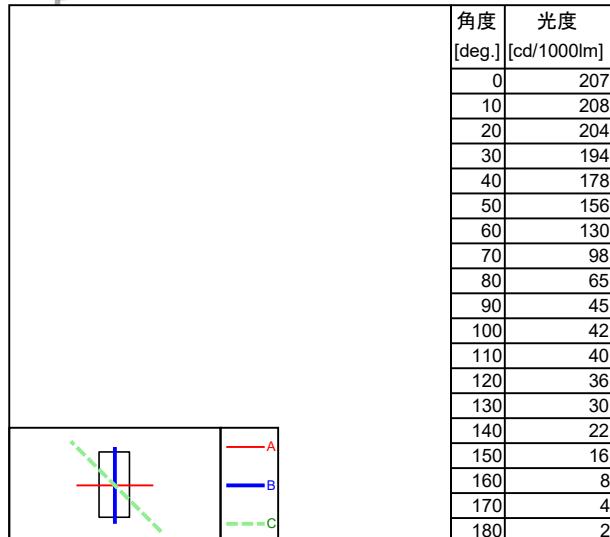

照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 3000.0 / (間口 * 奥行き)												0	
床(%)			10												0	
天井(%)			80			60			40			20			0	
壁(%)			50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.34	0.27	0.22	0.32	0.25	0.21	0.30	0.24	0.20	0.27	0.22	0.19	0.16		
	0.70	0.47	0.39	0.34	0.44	0.37	0.32	0.41	0.35	0.31	0.38	0.33	0.29	0.26		
	1.00	0.61	0.54	0.49	0.58	0.51	0.47	0.54	0.49	0.45	0.51	0.46	0.43	0.39		
	1.25	0.70	0.63	0.58	0.66	0.60	0.56	0.62	0.57	0.53	0.58	0.54	0.51	0.47		
	1.50	0.76	0.70	0.65	0.72	0.67	0.62	0.67	0.63	0.60	0.63	0.60	0.57	0.53		
	2.00	0.84	0.79	0.75	0.79	0.75	0.72	0.74	0.71	0.68	0.70	0.67	0.65	0.61		
	2.50	0.89	0.85	0.81	0.83	0.80	0.77	0.79	0.76	0.74	0.74	0.72	0.70	0.66		
	3.00	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.81	0.81	0.79	0.77	0.76	0.75	0.73	0.69		
	4.00	0.95	0.93	0.90	0.90	0.88	0.86	0.84	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.72		
	5.00	0.97	0.95	0.93	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.81	0.80	0.79	0.74		
	7.00	0.99	0.98	0.96	0.94	0.92	0.91	0.88	0.87	0.86	0.83	0.82	0.81	0.76		
	10.00	1.01	1.00	0.99	0.95	0.94	0.93	0.89	0.89	0.88	0.84	0.83	0.83	0.78		