

形式	TRE2-1000ND-APL	
----	-----------------	--




光源	LED	
定格光束	3060	lm

器具効率	100.0	%
下方効率	79.4	%
上方効率	20.6	%

最大取付間隔

A断面	1.8	H
C断面	1.6	H
B断面	1.5	H

 DNライティング株式会社

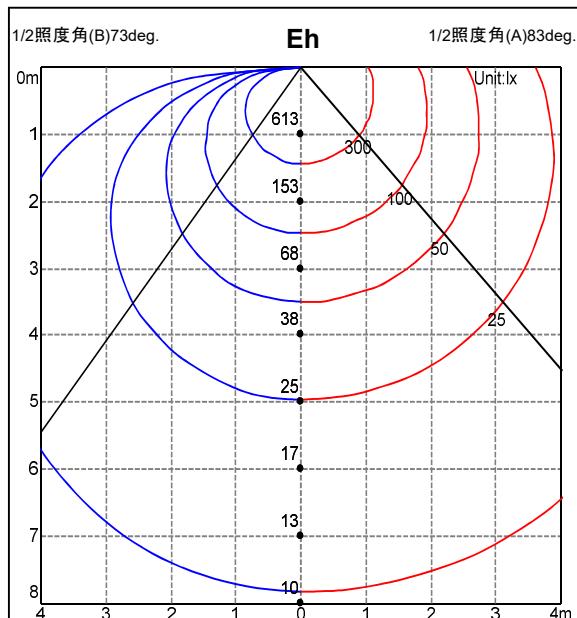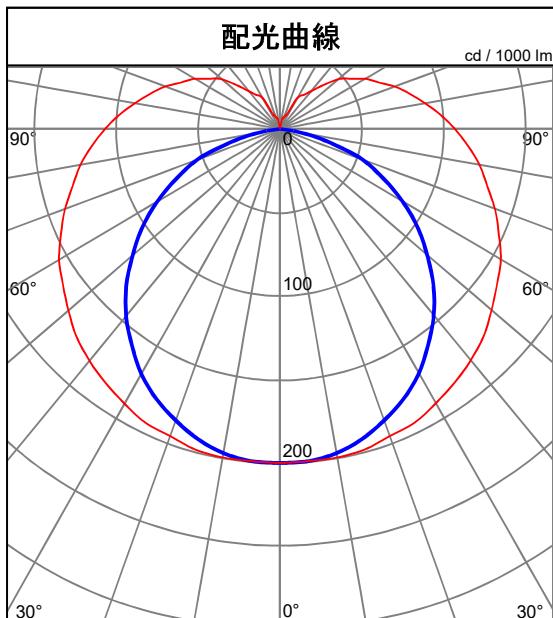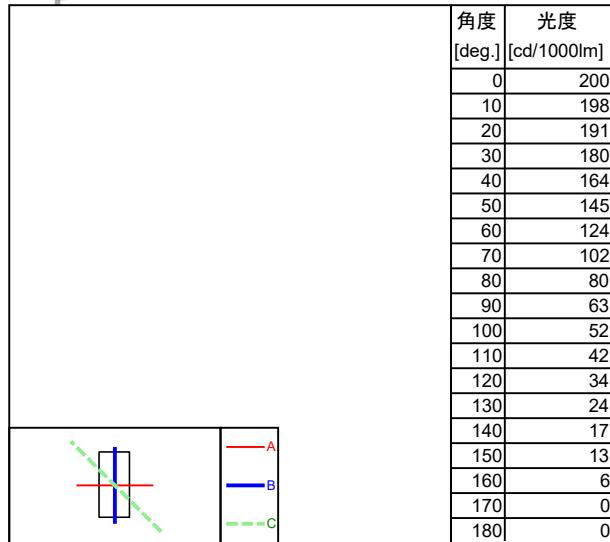

照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 3060.0 / (間口 * 奥行き)												0	
床(%)			10												0	
天井(%)			80			60			40			20			0	
壁(%)			50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.34	0.26	0.21	0.31	0.25	0.20	0.29	0.23	0.19	0.27	0.21	0.18	0.15		
	0.70	0.46	0.38	0.32	0.42	0.36	0.31	0.39	0.33	0.29	0.37	0.31	0.28	0.25		
	1.00	0.60	0.52	0.46	0.56	0.49	0.44	0.52	0.46	0.42	0.48	0.44	0.40	0.36		
	1.25	0.68	0.61	0.55	0.63	0.57	0.53	0.59	0.54	0.50	0.55	0.51	0.48	0.44		
	1.50	0.74	0.67	0.62	0.69	0.64	0.59	0.65	0.60	0.56	0.60	0.57	0.54	0.50		
	2.00	0.82	0.76	0.72	0.76	0.72	0.68	0.72	0.68	0.65	0.67	0.64	0.62	0.57		
	2.50	0.86	0.82	0.78	0.81	0.77	0.74	0.76	0.73	0.70	0.71	0.69	0.67	0.62		
	3.00	0.90	0.86	0.82	0.84	0.81	0.78	0.79	0.76	0.74	0.74	0.72	0.70	0.65		
	4.00	0.93	0.90	0.88	0.88	0.85	0.83	0.82	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	0.69		
	5.00	0.96	0.93	0.91	0.90	0.88	0.86	0.84	0.83	0.81	0.79	0.78	0.76	0.71		
	7.00	0.98	0.96	0.95	0.92	0.91	0.89	0.86	0.85	0.84	0.81	0.80	0.79	0.74		
	10.00	1.00	0.99	0.98	0.94	0.93	0.92	0.88	0.87	0.86	0.82	0.82	0.81	0.76		